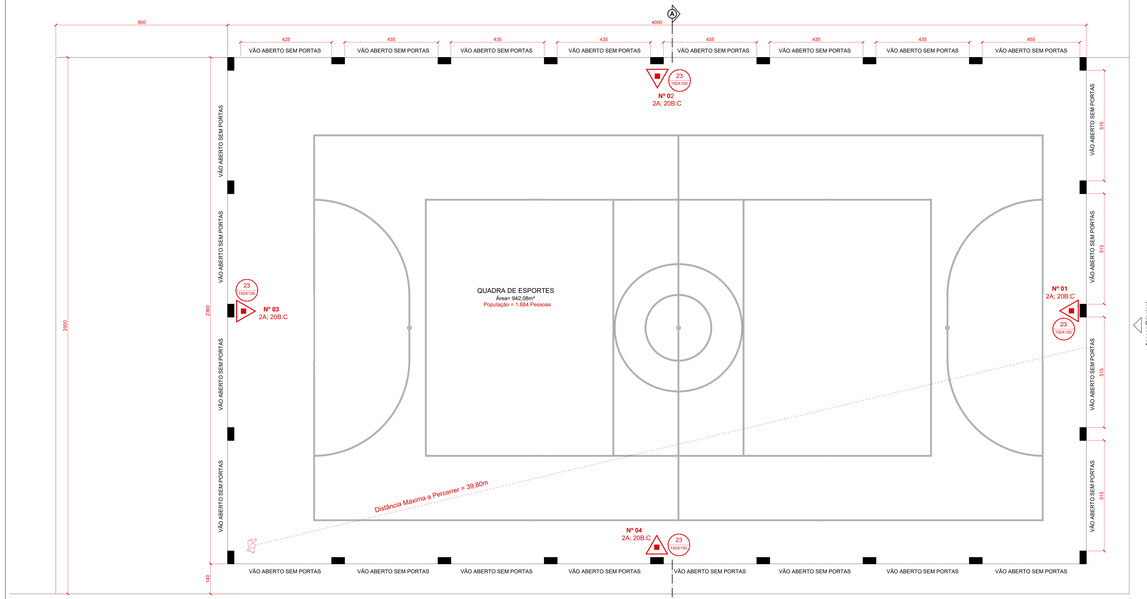

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO

Área= 944,00 m²
Escala= 1/ 75
População = 1.884 Pessoas

Por se tratar de uma edificação térrea aberta, sem fechamento com paredes e portas, não será necessária a instalação de placas de saída, de indicação de saída e iluminação de emergência

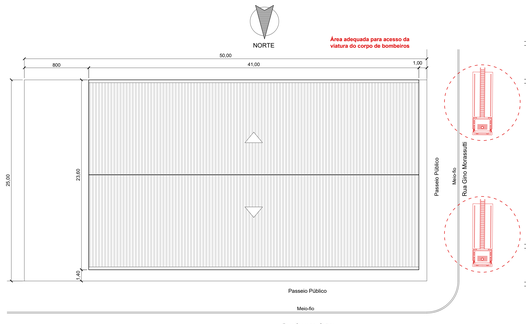

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

Escala= 1/ 200

PLANTA DE SITUAÇÃO

Escala= 1/ 1.000

Classificação da Edificação:
Ocupação Principal:
F-3 - Quadra de Esportes
CNAE: 9319-1/99 - Outras Atividades Esportivas
Risco Baixo - Carga 300 MJ/m²

Cálculo da População:
Quadra de Esportes: 1884 Pessoas - 2 Pessoas por m²

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO
PISO: Todas dependências.....CLASSE I (Concreto)
COBERTURA: Todas dependências.....CLASSE I (Metálico)
TELHADO: Todas dependências.....CLASSE I (Aluzinc)

DETALHE DA FIXAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO
Sem Escala



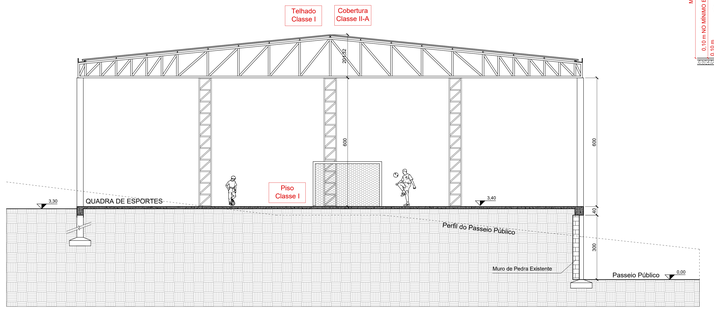

Corte A-A

Escala= 1/ 75

LEGENDA

EQUIPAMENTOS CONFORME RESOLUÇÃO TÉCNICA CBMRS Nº 05 - PARTE 08 - SÍMBOLOS GRÁFICOS - 2016 E COMPLEMENTAR NBR 14.100

	EXTINTOR PQS ABC		CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
	EXTINTOR PQS BC		ACIONADOR MANUAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
	EXTINTOR AP		ILUMINAÇÃO TIPO BALIZAMENTO
	HIDRANTE DE SAÍDA SIMPLES		BARRA ANTIPÂNICO
	HIDRANTE DE SAÍDA DUPLA		ROTA DE FUGA (DIREÇÃO e SENTIDO)
	RESERVA DE INCÊNDIO		ROTA DE FUGA (SAÍDA FINAL)
	BOMBA DE RECALQUE D'AGUA		PISO ANTI-DERRAPANTE
	TUBULAÇÃO QUE SOBE		CORRIMÃO - (H= 0,80 A 0,92 m)
	TUBULAÇÃO QUE DESCE		PORTA CORTA FOGO - 90 MINUTOS
	ILUM. DE EMERGÊNCIA		PORTA CORTA FOGO - 60 MINUTOS
	QUADRO ELÉTRICO		DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL
	AREA PROTEGIDA PELO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS		AREA ATENDIDA PELO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS

SINALIZAÇÃO (PLACAS):
CONFORME RESOLUÇÃO TÉCNICA CBMRS Nº 05 - PARTE 08 - SÍMBOLOS GRÁFICOS - 2016 E NORMA COMPLEMENTAR - NBR 13434-2:2004

P-001	PROIBIDO FUMAR	E-012	SAÍDA DE EMERGÊNCIA (INDICAÇÃO DE SENTIDO)
P-002	PROIBIDO PRODUZIR CHAMA	E-013	SAÍDA DE EMERGÊNCIA (INDICAÇÃO DE SENTIDO)
P-003	PROIBIDO UTILIZAR ÁGUA PARA APAGAR O FOGO	E-014	SAÍDA DE EMERGÊNCIA (PORTA ACIMA DA PORTA)
P-004	PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO	E-015	ESCADA DE EMERGÊNCIA - DESCENDO
A-001	ALERTA GERAL	E-016	ESCADA DE EMERGÊNCIA - SUBINDO
A-002	CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO	E-017	SAÍDA DE EMERGÊNCIA, INDICAÇÃO ACIMA DA SAÍDA
A-003	CUIDADO, RISCO DE EXPLOSÃO	E-018	NÚMERO DE PAVIMENTO
A-004	CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	E-019	SENTIDO DA ROTA DE SAÍDA
M-001	ALARME SONORO	E-020	DESTRAQUE DE ABERTURA DA PORTA CORTA-FOGO POR BARRA ANTIPÂNICO
M-002	COMANDO MANUAL DE ALARME	E-021	INSTRUÇÕES PARA PORTA CORTA-FOGO
E-001	EXTINTOR DE INCÊNDIO		EXEMPLOS DE FAIXA PARA INDICAÇÃO DE OBSTÁCULOS
M-003	MANGOTINHO		SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E ESTRUTURES) SÍMBOLO: QUADRADO (1,00 X 1,00)m FUNDO: VERMELHA (0,70 X 0,70)m BORDA: AMARELA (LARGURA DE 15 cm)
M-004	ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE		
M-005	HIDRANTE DE INCÊNDIO		SINALIZAÇÃO RETANGULAR: (150X0,20 mm) / SINALIZAÇÃO QUADRADA: (150X150 mm)
E-022	VÁLVULA DE CONTROLE DO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS		SINALIZAÇÃO RETANGULAR: (150X0,20 mm) / SINALIZAÇÃO CIRCULAR: (150X0,20 mm)

ELVIS BREGOLIN
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho - CREA RS 062
Avenida Silvio Sanson, 1090, Sala 603, Guaporé - RS
email: elvisbregolin@hotmail.com
Fone: (54) 3443-3126
(54) 99973-8786

Obra: Quadra de Esportes Coberta Bairro São José	Data: Dezembro de 2018
Área: 944,00 m²	
Endereço: Rua Gino Morassutti, esq. Rua Campos Sales, s/n, São José, Guaporé-RS	
Proprietário: Município de Guaporé-RS	Fase: Indicadas
Responsável: Elvis Bregolin	Visto:
Desenho: Augusto M. Bresolin	
Prancha: **04**	De: 05

PRPCI - Projeto de Prevenção e Proteção Contra Incêndio,
Cortes AA - CMAR
Planta Baixa, Planta de Situação e Localização